

Nood- & interventieplan –

Otterburcht NV

Otergemsesteenweg-Zuid 713 – 9000 Gent

Contents

1.	Bedrijfsidentificatie	3
2.	Contactgegevens en noodnummers	4
a.	Crisismanagement	4
b.	Noodnummers	5
3.	Liggingsplan	6
4.	Toegankelijkheid en inplantingsplan	6
5.	Toegangsplan met nutsvoorzieningen	7
6.	Evacuatieplan	7
7.	Noodscenario's	8
7.1.	Brand	8
7.1.1.	Detectie van brand	8
7.1.2.	Reageren op brand	8
7.1.3.	Communicatie met de hulpdiensten	10
7.1.4.	Schematisch overzicht taken	11
7.1.5.	Signalisatie	15

1. Bedrijfsidentificatie

Adres:	Ottergemsesteenweg Zuid 713 – 9000 Gent
Activiteiten:	Terbeschikkingstelling kantoorruimtes
Telefoonnummer:	+32 9 396 75 50
Werkuren:	08u30 - 17u00
Toegang:	24/7 toegang

2. Contactgegevens en noodnummers

a. Crisismanagement

Naam bedrijf :	Otterburcht NV +32 9 396 75 50
	Otterburcht +32 492 117 805
	Jan D'hont +32 496 494 332
	Tom van Nevel +32 479 069 868
	Frédéric Beaumont +32 470 924 618
Communicatie naar de media :	Jan D'hont +32 496 494 332

b. Noodnummers



IN GEVAL VAN ZIEKTE OF
ONGEVAL:




112

Ziekenhuis:	09/332 21 11
Antigifcentrum:	070/245 245
Brandwondencentrum:	09/332 34 90
Wachtdienst huisartsen:	1733
Inlichtingen Belgacom:	1207


3. Liggingsplan


Otterburcht NV is gelegen aan de Ottergemsesteenweg Zuid 713, Gent.

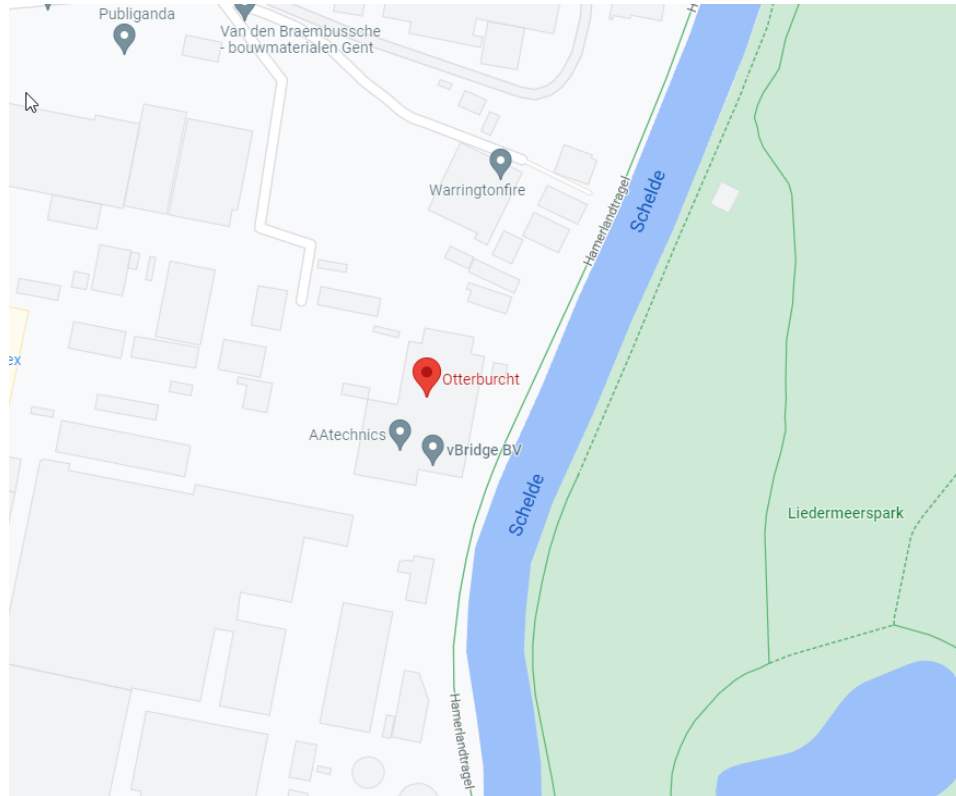



4. Toegankelijkheid en inplantingsplan




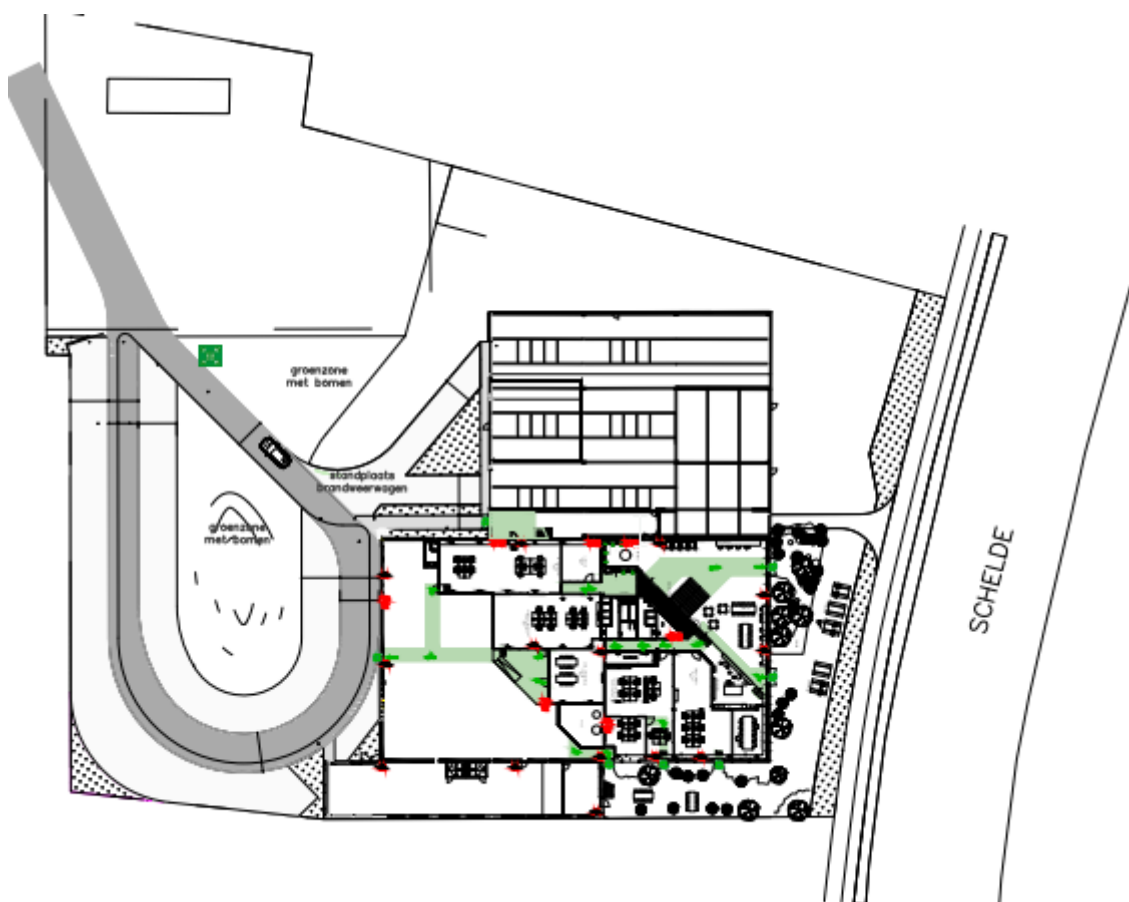


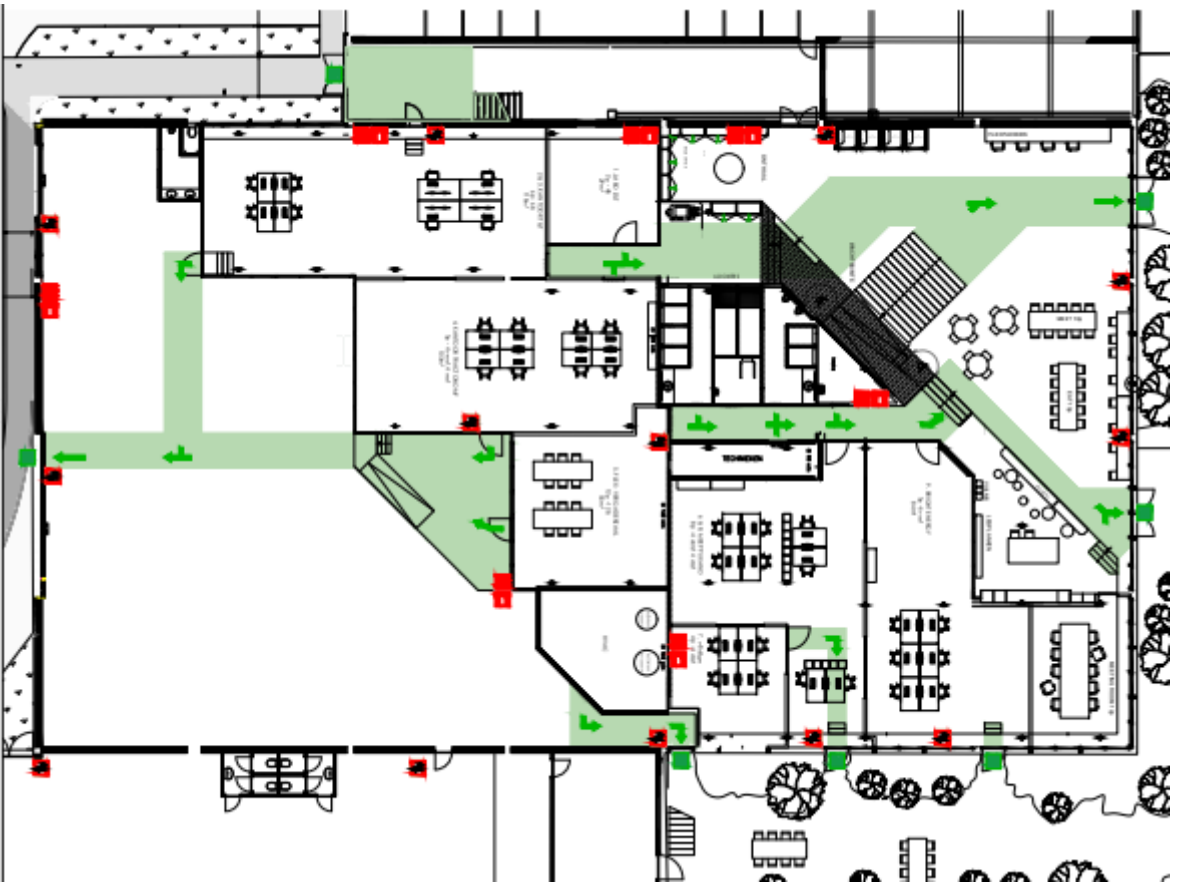

5. Toegangsplan met nutsvoorzieningen

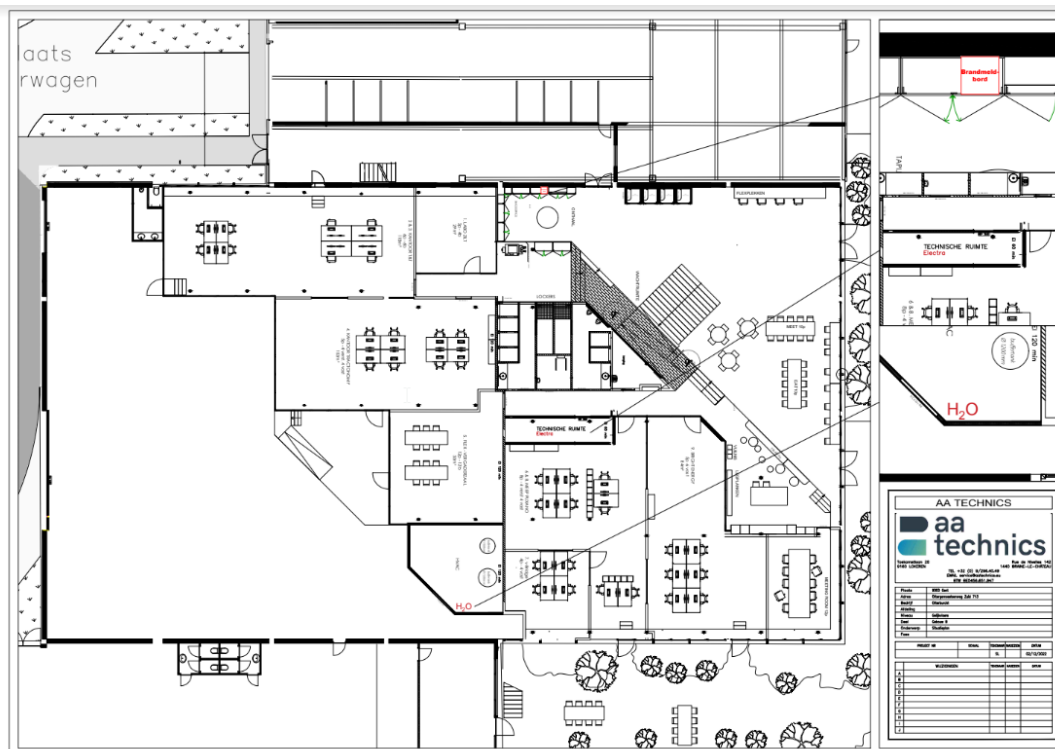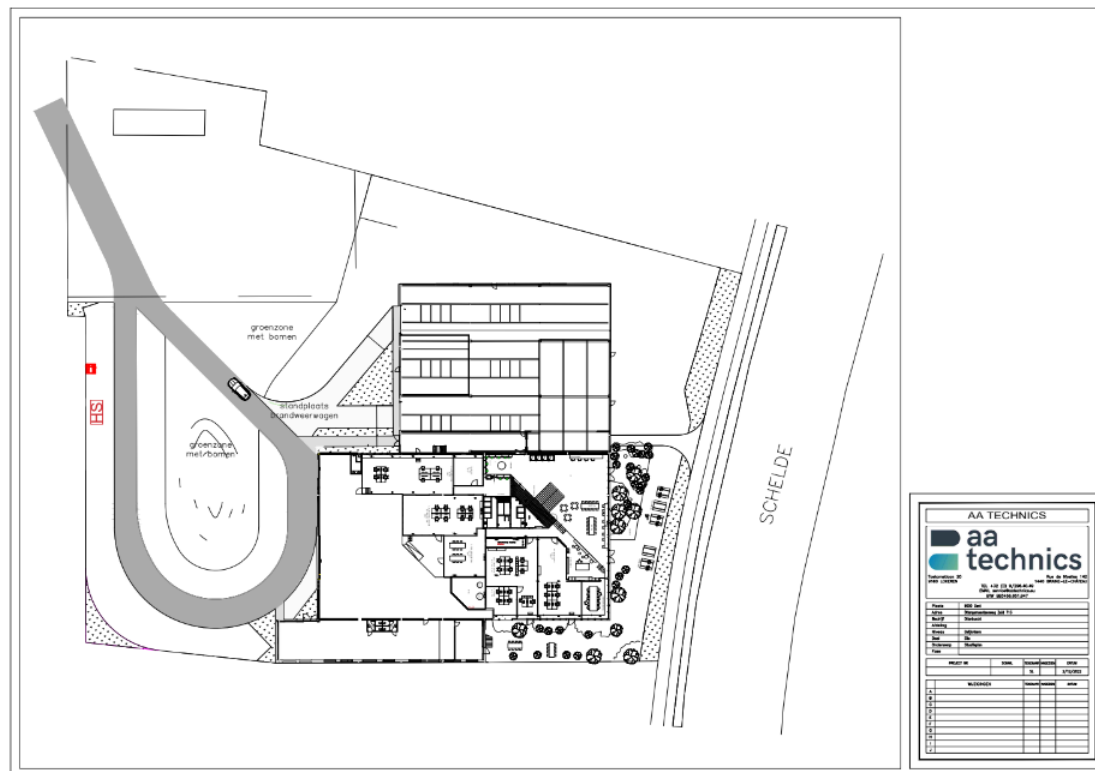

6. Evacuatieplan

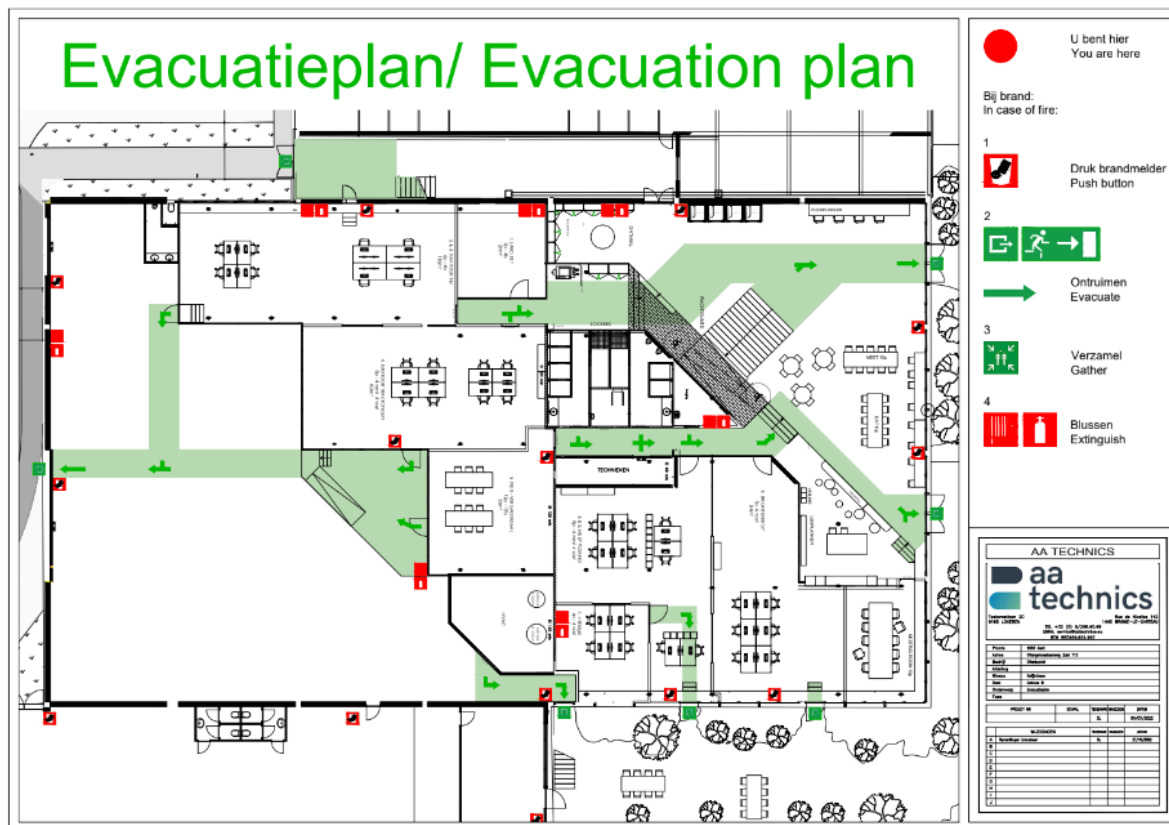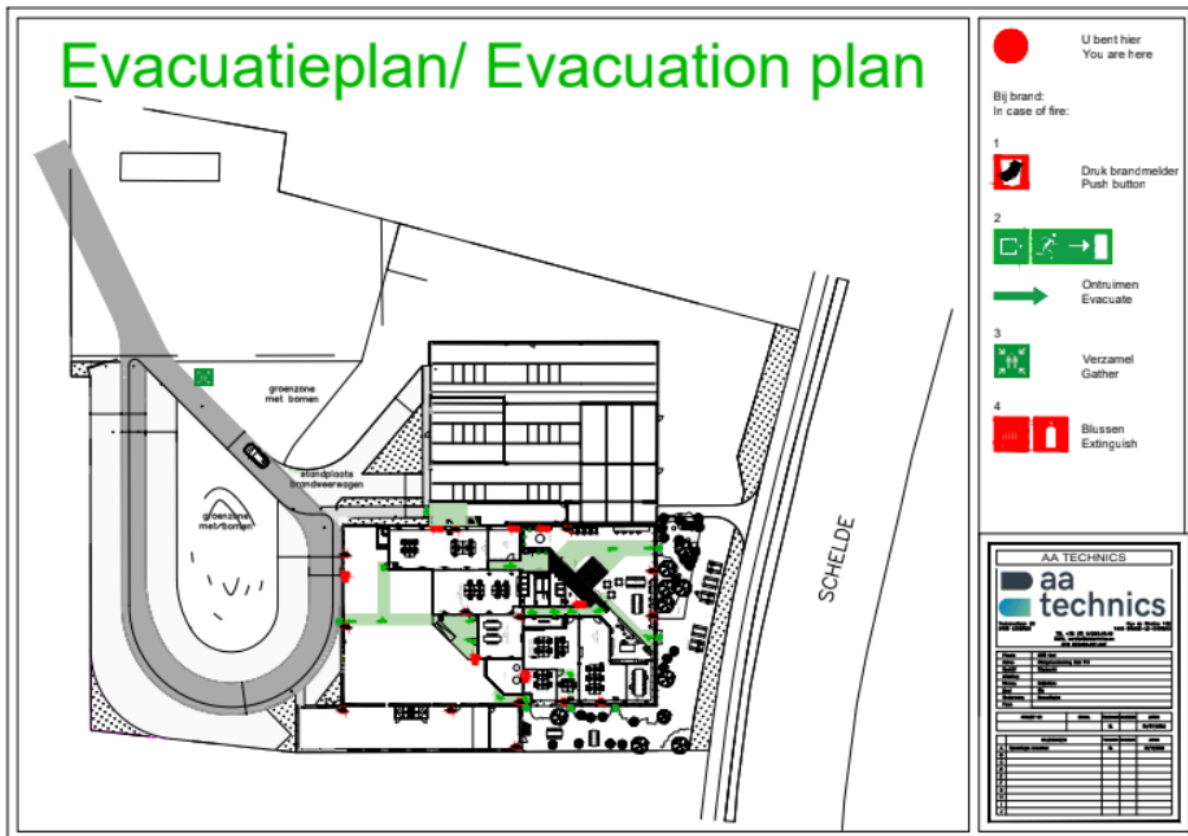

Evacuatieplan/ Evacuation plan



-  U bent hier
You are here
- Bij brand:
In case of fire:
-  Druk brandmelder
Push button
 -  Ontruimen
Evacuate
 -  Verzamel
Gather
 -  Blussen
Extinguish

AA TECHNICS			
aa technics			
Onderneming: aa technics Adres: Postbus 1000, 1000 AA Amsterdam Telefoon: 020 610 1000 Fax: 020 610 1001 E-mail: info@aa-technics.nl Web: www.aa-technics.nl			
Naam:	Adres:	Postcode:	Plaats:
Telefoon:	Fax:	E-mail:	Web:
Naam: _____ Adres: _____ Postcode: _____ Plaats: _____ Telefoon: _____ Fax: _____ E-mail: _____ Web: _____			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

7. Noodscenario's

Verskillende noodscenario's worden als risico erkend bij Otterburcht NV. Volgende scenario's worden uitgewerkt in dit noodplan:

- Brand
- (Ernstig) arbeidsongeval

7.1. Brand

Scenario brand treedt in werking wanneer brand of symptomen voor brand worden opgemerkt of gedetecteerd.

7.1.1. Detectie van brand

a) Automatische detectie

Alle locaties zijn voorzien van (rook)detectoren. Allemaal verbonden met een brandmeldcentrale en zullen bij detectie enkel lokaal alarm slaan via een geluidssignaal.

b) Detectie door een persoon

Elke persoon kan een brand melden door een rode drukknop in te drukken. Er bevinden zich drukknoppen in de gemeenschappelijke inkom ruimtes alsook in enkele kantoorruimtes.

7.1.2. Reageren op brand

a) Contacteren van de brandweer

Een werknemer die brand opmerkt dient een meldknop in te drukken en vervolgens **112** te bellen.

Aan de hulpdiensten dient zo duidelijk mogelijk de locatie, omvang en aard van de brand worden geschetst. Vermeld hierbij zeker het volledige adres van het pand waar brand gedetecteerd werd.

b) Bestrijding van de brandhaard

Een beginnende brand kan mogelijk worden geblust door de leden van het interventieteam die een opleiding 'praktisch gebruik van kleine blusmiddelen' hebben gevolgd.

Leden van het interventieteam:

Christophe Derudder - evacuatieverantwoordelijke

Ellen Callewyn - evacuatieverantwoordelijke

Elian Van Cutsem - evacuatieverantwoordelijke

Bart Gobyn - evacuatieverantwoordelijke

Chantal De Sterck - evacuatieverantwoordelijke

c) Evacuatie

Bij activatie van een auditief alarm signaal, dienen alle aanwezigen in desbetreffende gebouw te evacueren.

- Werknemers zonder functie
Bij alarm dienen alle werknemers onmiddellijk hun taken te beëindigen en zich op een rustige manier langs de dichtstbijzijnde nooduitgang naar de afgesproken evacuatieplaats te begeven.

- Interventieteam

Een interventieteam is samengesteld uit:

- Minimum 1 evacuatieverantwoordelijke (+ plaatsvervanger)

Elk lid van het interventieteam beschikt over een fluohesje. Bij alarm doen zij dit hesje aan.

De evacuatieverantwoordelijken zijn in de mate van het mogelijke zo gekozen dat deze zich in de hoeken van de vleugels bevinden. Op die manier dienen zij slechts in één richting te lopen om medewerkers te activeren (in de richting van de evacuatie).

De evacuatieverantwoordelijken maken een rondgang door de vleugel waarin ze zich bevinden. Tijdens de rondgang verzoeken zij alle medewerkers die zij tegenkomen zich onmiddellijk naar de verzamelplaats buiten te begeven. Vergeet hierbij ook de toiletten niet te controleren. Na de rondgang zal de evacuatieverantwoordelijke zichzelf naar de evacuatieplaats begeven.

Het eerste lid van de interventieploeg met een hesje die toekomt op de evacuatieplaats neemt de leiding op de evacuatieplaats. Vanaf heden wordt naar deze persoon verwezen als de evacuatie coördinator. De evacuatie coördinator informeert wie de brandmelding (indrukken rode drukknop) heeft gemaakt en informeert naar de locatie, aard en omvang van de brand en informeert of de brandweer reeds werd gebeld. Indien niemand aangeeft de brandmelding te hebben gemaakt, wacht de evacuatie coördinator tot de overige interventieploegleden verslag hebben uitgebracht om te bepalen of de brandweer wordt gebeld.

De leden van de brandbestrijdingsdienst maken tevens een rondgang door de vleugel waarin ze zich bevinden. Indien zij een brandhaard tegenkomen, maken zij een inschatting van de situatie. Indien zij inschatten dat de beginnende brand te controleren is, ondernemen zij maximaal één bluspoging. Na de bluspoging (succesvol of niet) of volledige rondgang vleugel zonder opmerken van een brandhaard evacueren ze en rapporteren op de evacuatieplaats aan de evacuatie coördinator.

Voor elk lid van de interventieploeg geldt dat zij zich bij enige perceptie van gevaar hun taken onmiddellijk staken, evacueren en rapporteren aan de evacuatie coördinator.

De volgende interventieploegleden die toekomen lichten de evacuatie coördinator in over hun rondgang (iedereen geëvacueerd, alle lokalen gecontroleerd, aard, omvang en locatie van brandhaard indien tegengekomen, enz.). Nadien helpen zij om de aanwezigen op de evacuatieplaats te houden en te voorkomen dat de weg wordt versperd voor een makkelijke doorgang voor de hulpdiensten.

7.1.3. Communicatie met de hulpdiensten

De hulpdiensten worden verwittigd door de persoon die alarm slaat.

Om een vlotte overgang van informatie naar de hulpdiensten te verzekeren, dient één persoon het woord te voeren met de hulpdiensten. Dit zal steeds de eerst aangekomen evacuatieverantwoordelijke zijn. Bij aankomst van de hulpdiensten maakt deze zich kenbaar en geeft deze alle informatie betreffende de brandhaard en de evacuatie van het personeel die deze heeft verzameld.


7.1.4. Schematisch overzicht taken

a) Werknemer zonder functie


1		Brandmelder indrukken	
2		Bel 112	
3		Sluit alle ramen en deuren	
4		Tracht de brand te blussen	
5		Volg de vluchtroute Neem de trap, gebruik geen lift	
6		Verzamel op de voorzien verzamelplaats	
7		Meld bijzonderheden bij de evacuatie- verantwoordelijke of de brandweer	

b) Interventieploeg


- Evacuatieverantwoordelijke

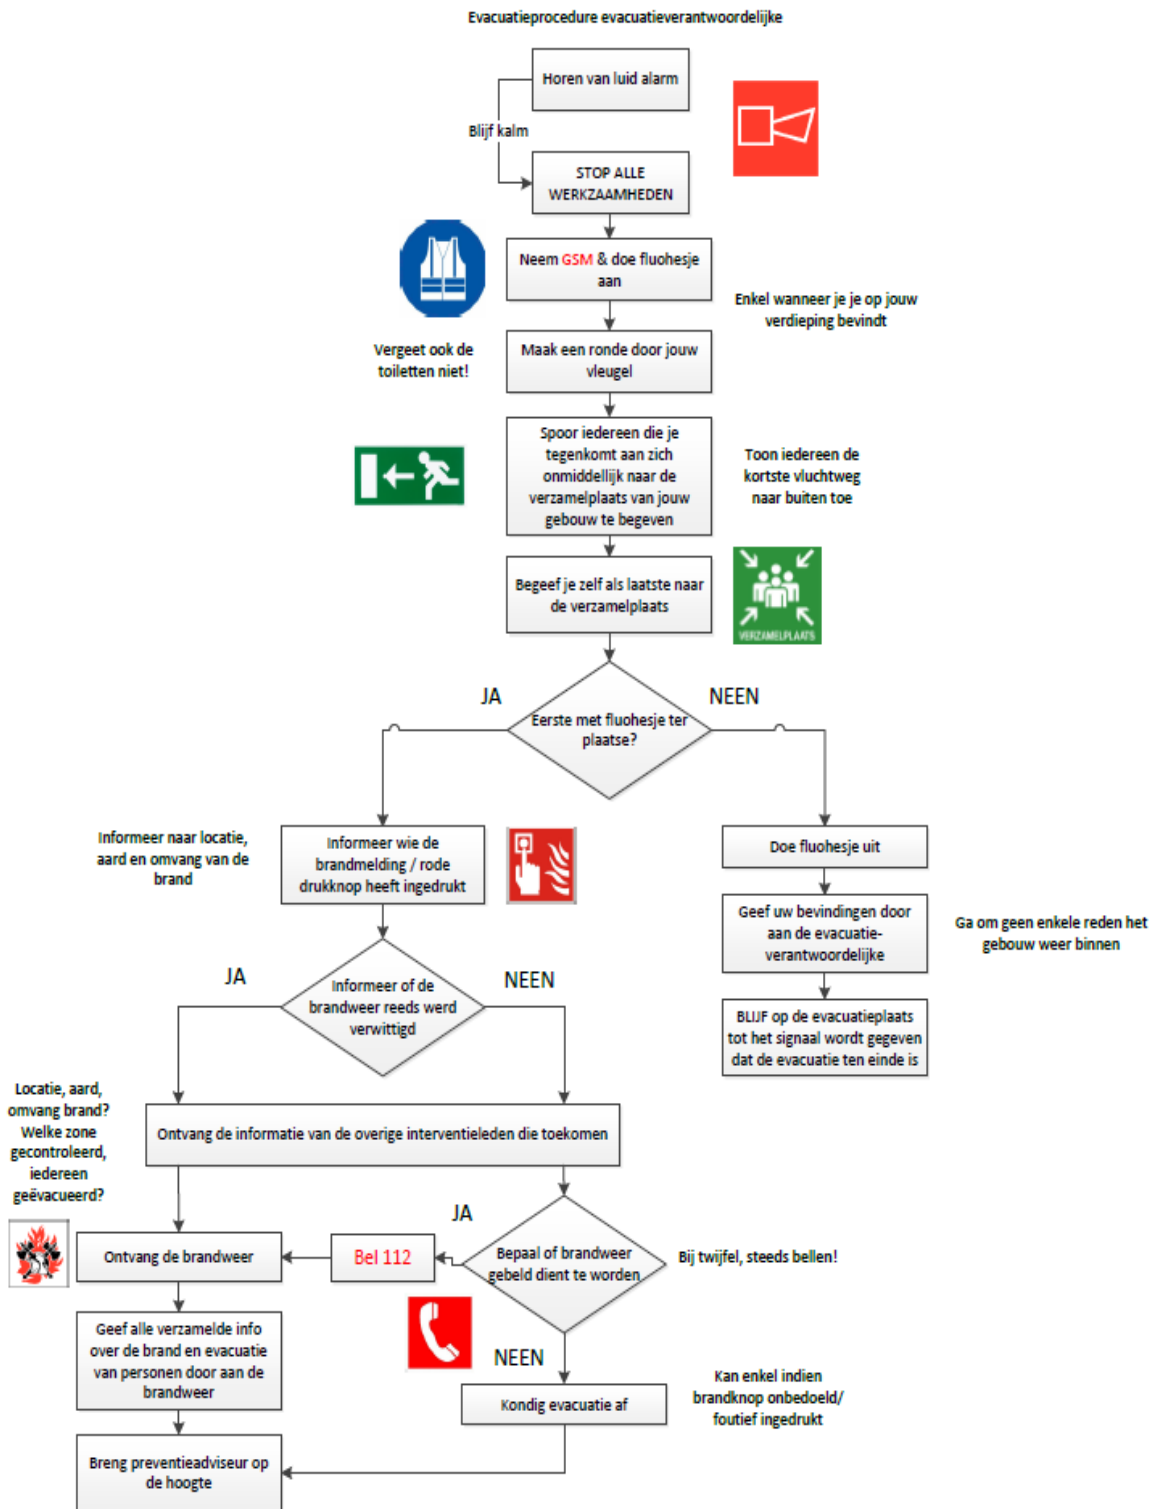

- Brandbestrijdingsdienst

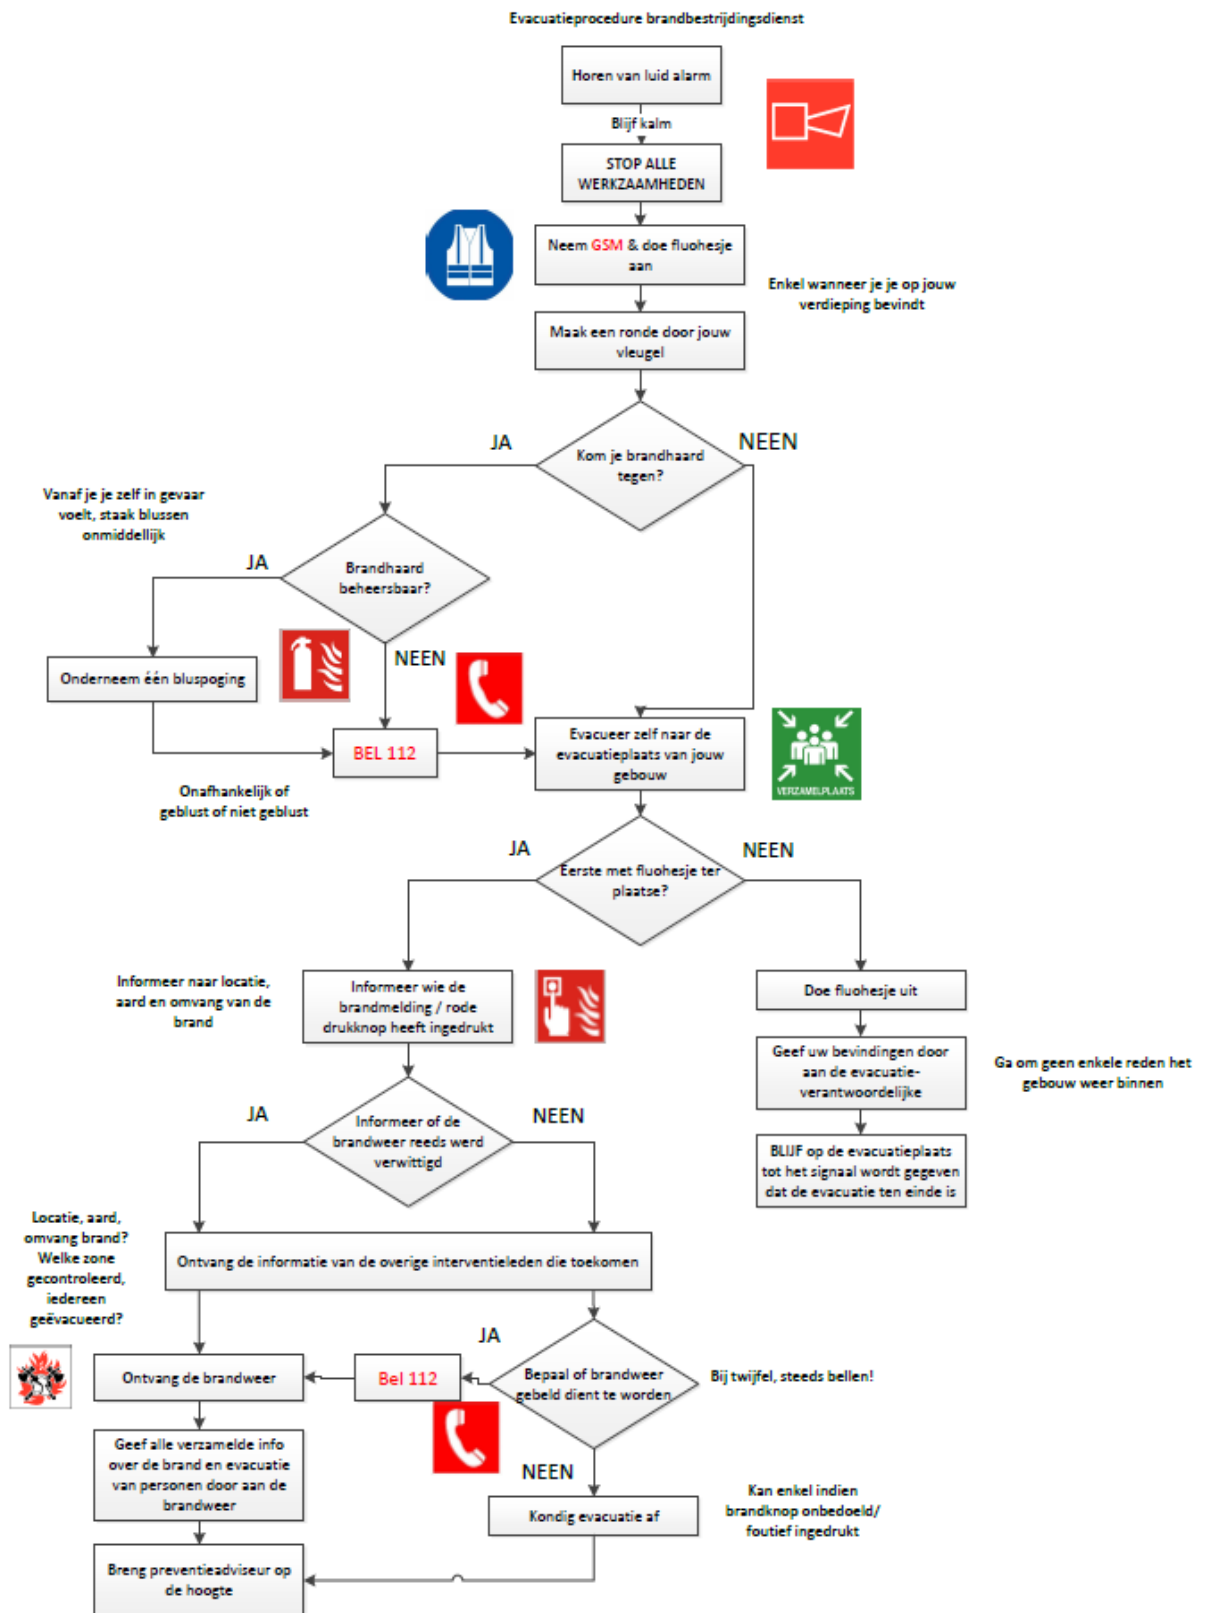


CO₂

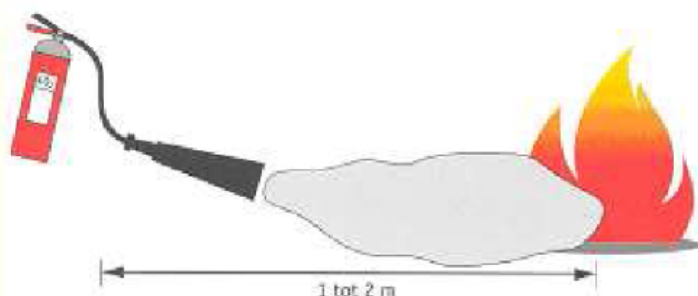


-  **A** > beperkte bluscapaciteit voor vaste stoffen, continu spuiten, **NIET** geschikt voor smeulbranden
-  **B** > continu spuiten op vloeistoffen (enkel geschikt voor kleine branden)
-  **C** > enkel gastoevoer afsluiten
-  > geschikt voor elektrische toestellen

poeder

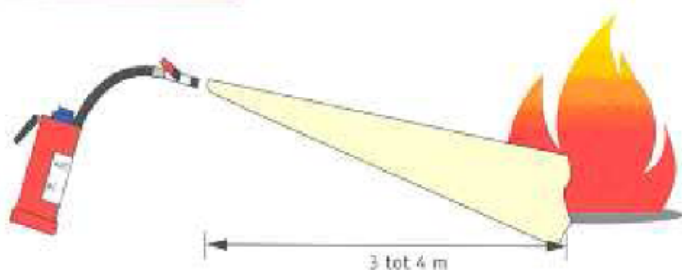


-  **A** > continu spuiten op vaste stoffen tot de vlammen zijn gedoofd
-  **B** > continu spuiten op vloeistoffen
-  **C** > enkel gastoevoer afsluiten
-  > geschikt voor elektrische toestellen

water en additief

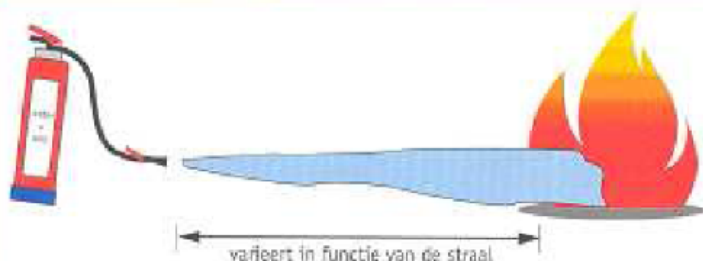

-  **A** > onderbroken spuiten op vaste stoffen tot de vlammen zijn gedoofd
-  **B** > continu spuiten op vloeistoffen
-  **C** > **NIET** geschikt voor gas, enkel gastoevoer afsluiten
-  > geschikt voor elektrische toestellen ≤ 1 000 Volt

brandhaspel

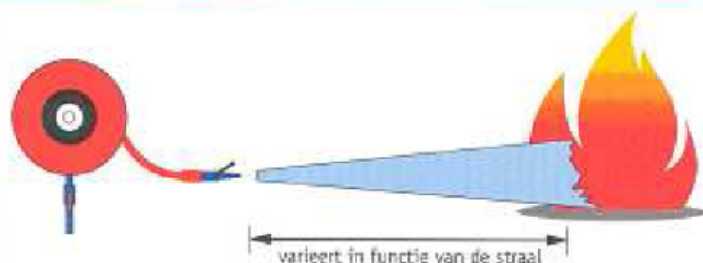

-  **A** > onderbroken spuiten op vaste stoffen
-  **B** > **NIET** geschikt voor vloeistoffen
-  **C** > **NIET** geschikt voor gas, enkel gastoevoer afsluiten
-   > **NIET** geschikt voor elektrische toestellen

7.1.5. Signalisatie

Per verdiep zijn er meerdere nooduitgangen. De nooduitgang wordt op elke verdieping gelokaliseerd door het pictogram (nooduitgang per trap). De hoofdingang is ook een nooduitgang.

De aansluitingen voor de brandweer worden door een rode 'haspel' aangeduid.

De blustoestellen worden aangeduid door pictogrammen die hun locatie aanduiden.



druknop



brandblusser




uitgang




nooduitgang



evacuatie route



nooduitgang



verzamelplaats